



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632289

**认证委托人名称及地址**

上海思源低压开关有限公司  
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

**生产者名称及地址**

上海思源低压开关有限公司  
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

**生产企业名称及地址**

上海思源低压开关有限公司  
上海市闵行区莘庄工业区华宁路 3333 号 25 幢

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关  
SYW6GZ-4000；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 22 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632289

证书附页：第 1 页 共 1 页

SYW6GZ-4000

$U_i$ :1500V; $U_{imp}$ :12kV; $I_{th}$ :4000A;

$U_e$ :DC750V, DC1000V, DC1500V (2P 外形);


$I_e$ :1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 3600A, 4000A;

使用类别:DC-21B, DC-PV1, DC-PV2;

$I_{cw}$ :55kA/1s, 150kA/0.2s; $I_{cm}$ :55kA;

外壳防护等级:IP20 (仅操作面);

直流接线方式:

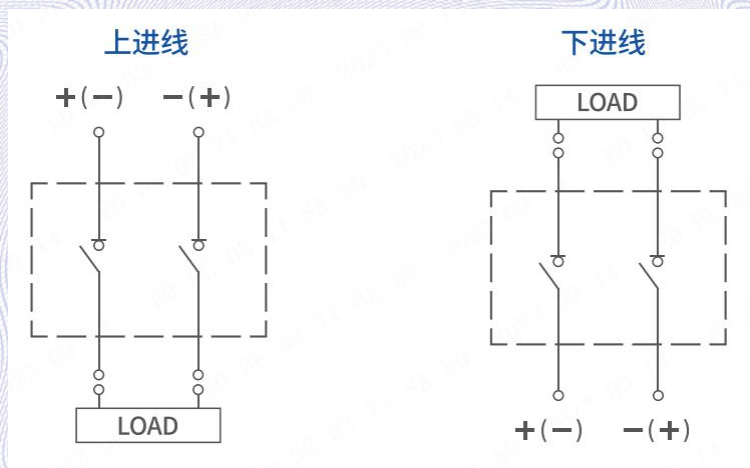

配用的辅助触头:

4NO4NC, 6NO6NC;

$U_i$ :660V; $U_{imp}$ :6kV; $I_{th}$ :6A;

AC-15: $U_e/I_e$ :AC380V/0.95A;

DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.63A.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司