



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632290

认证委托人名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

生产者名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

生产企业名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区莘庄工业区华宁路 3333 号 25 幢

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
SYG6ZM-63,SYG6Z-63;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 06 日 有效期至：2029 年 05 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632290

证书附页：第 1 页 共 3 页

SYG6ZM-63,SYG6Z-63

Ui:1500V;Uimp:8kV;Ith:63A;

SYG6ZM-63:

4/6/8/10/12层:两层串联:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1500V/25A;

3层:两正共负:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1200V/20A;

3/6/12层:三层串联:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1500V/40A;

SYG6Z-63:

2/4/6/8层:两层串联:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1500V/25A;

3层:两正共负:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1200V/20A;

3/6层:三层串联:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2:Ue/Ie:DC1500V/40A;

2/4/6/8/9层:两层串联:DC-21B,DC-PV1:Ue/Ie:DC1100V/63A;

使用类别:DC-21B,DC-PV1,DC-PV2;

Icw:1.5kA/1s;Icm:2kA;

外壳防护等级:IP20(除接线端子外);

配用的辅助触头:


1NO1NC;

Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:3A;

AC-12:Ue/Ie:AC250V/3A;

直流接线方式:

两层串联接线图如下:

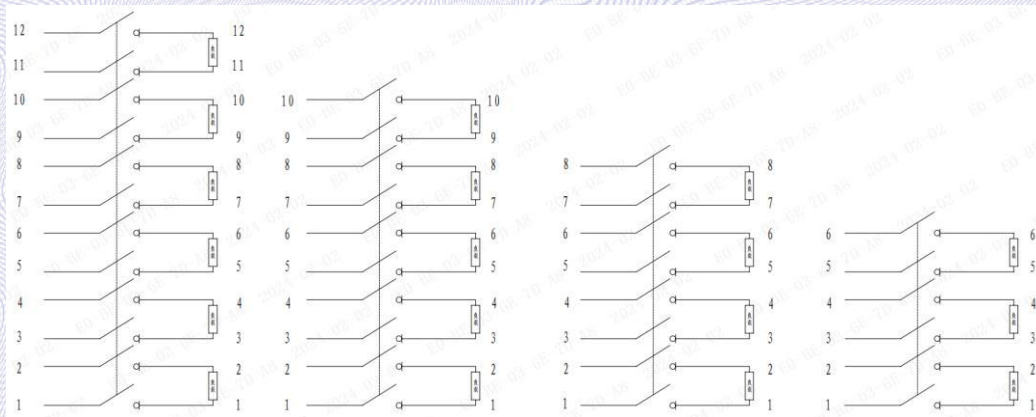

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632290


证书附页：第 2 页 共 3 页

12 层

10 层


8 层

6 层

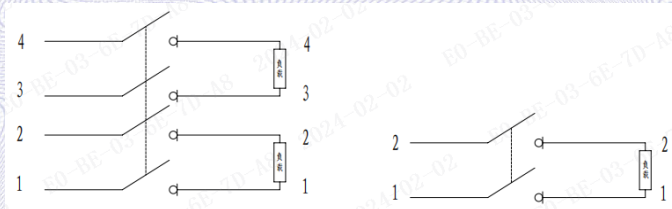


4 层

2 层

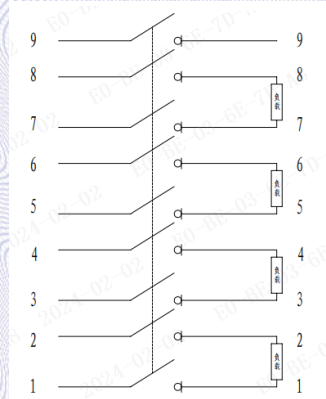

9 层

三层串联接线图如下：

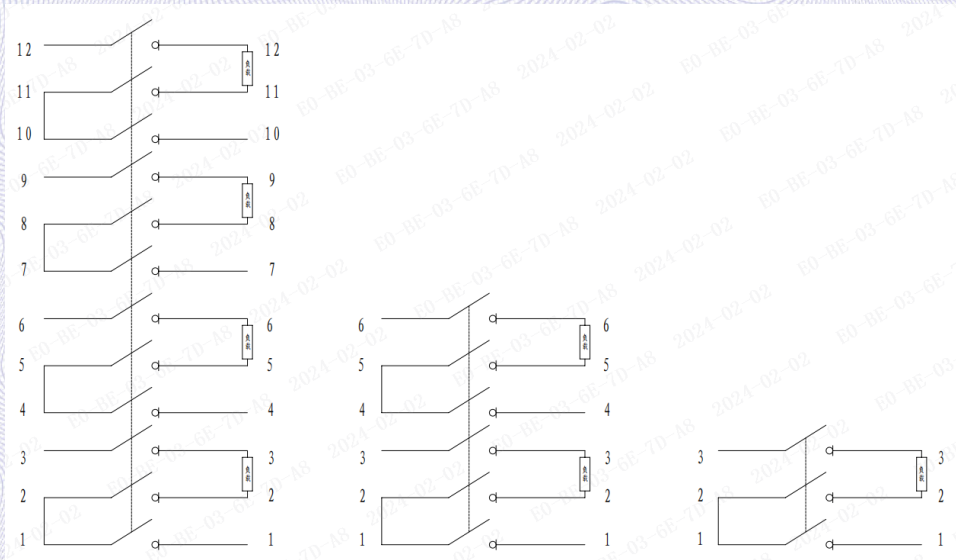

12 层

6 层

3 层

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632290

证书附页：第 3 页 共 3 页

三层产品接线图（两正共负）如下：

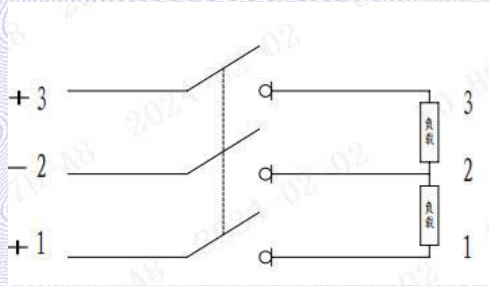

3层(可反进线)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司